

防油量求積

溜 桝	$0.4 \times 0.4 \times 0.2 \times 1000 = 32L$
側 溝	$1.4 \times 0.1 \times 0.03 \div 2 \times 1000 = 2.1L$
床 面	$1.7 \times 1.8 \times 0.02 \times 1000 = 61.2L$
	$1.7 \times 1.8 \times 0.03 \div 2 \times 1000 = 45.9L$
合 計	$32 + 2.1 + 61.2 + 45.9 = 141.2L$

平面図

仕 様


構造主材	軽量鉄骨造
屋根材	ルーフデッキT=0.6 (不燃認定番号 NM-8697)
	下面フネエースT=4貼 (不燃認定: 30分耐火構造認定品)
外装材	角波カラートタン (ガルバリウム鋼板T=0.35)
建 具	スチール親子ドア: 特定防火設備 (旧法: 甲種防火ドア)
	ドアクローザ (ノンストップ)・シリンダー錠
耐火被服	不 要
電気設備	防雨型スイッチ・防雨型分電盤・防水コンセント・電気配管
	安全防爆形LED照明 セット形式EXICL1021BSA9-16 (消費電力100V/24W)
換気設備	機械換気用ベンチレーター: Φ200 三和 S-200SP (消費電力100V/15W)
	引火防止ステンレス網40#・スパイラルダクト: Φ200 (防火ダンパ付)
標 識	3種看板 (火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱・第 類) W=300×H=600
床面積	3.42㎡ (1坪)
総重量	約450KG

外部仕上表	
外 壁	角波カラートタン (ガルバリウム鋼板T=0.35)
	(不燃認定番号 NM-8697)
屋 根	ルーフデッキT=0.6+下面フネエースT=4貼
	(屋根30分耐火FP030RF-9326)
軒 天	


内部仕上表	
床	縞鋼板T=3.2 (水勾配付) SOP塗装・床全面SOP塗装
	鋼製側溝: W=100・鋼製溜桝: 400×400×H200
壁	外壁材表わし
天 井	屋根材表わし

貯蔵取扱危険物	
種 別	第4類 引火性液体
最大貯蔵取扱数量	消防法指定数量未満
規制区分	少量危険物貯蔵取扱所
設置場所	屋外


注記1. 本設備は鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、アンカーボルト (別売) にて固定して下さい。  
 注記2. 本設備は少量危険物貯蔵取扱所に該当します。設置計画の際、所轄消防署に事前協議を行った後、設置届出を提出して下さい。他、所轄消防署の指導に従って下さい。  
 注記3. 特殊引火物・第一石油類・アルコール類を保管する場合は必ず強制換気をして下さい。

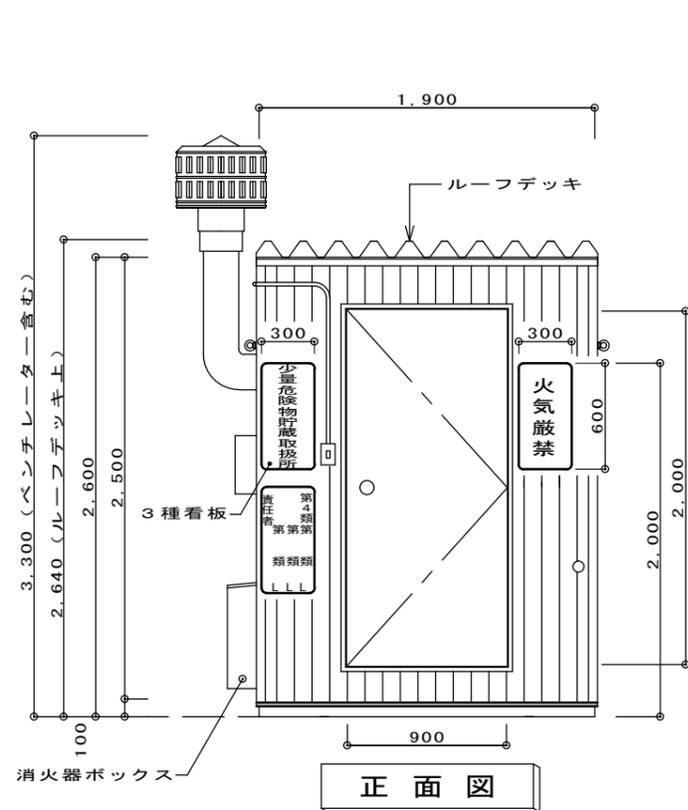


正面図

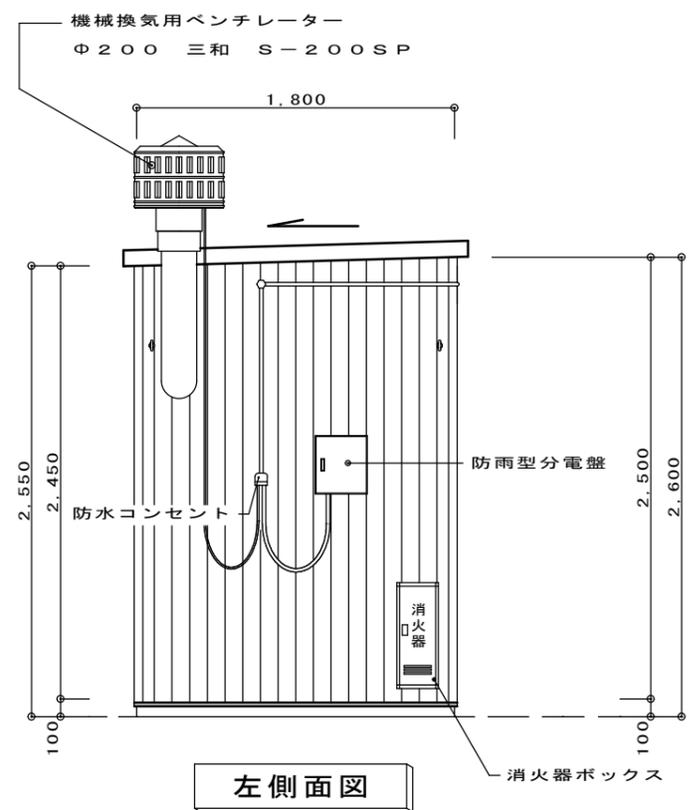

左側面図

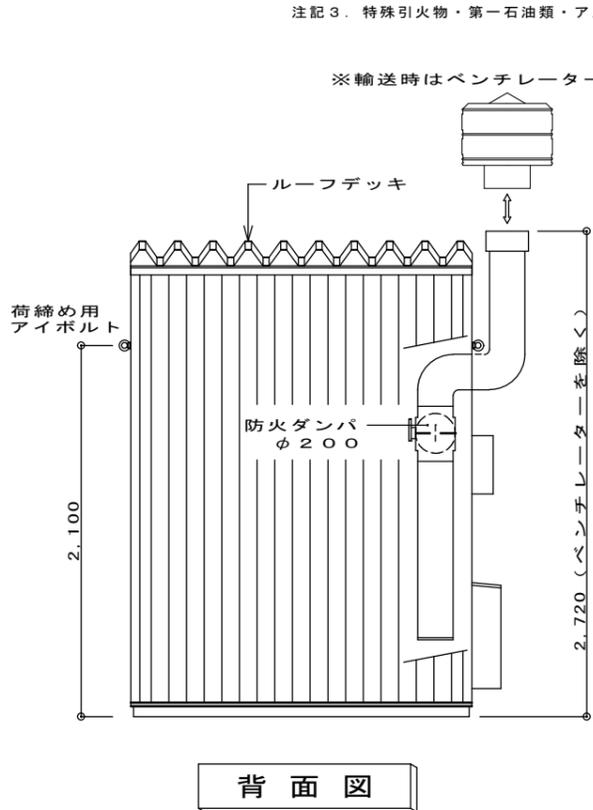

背面図

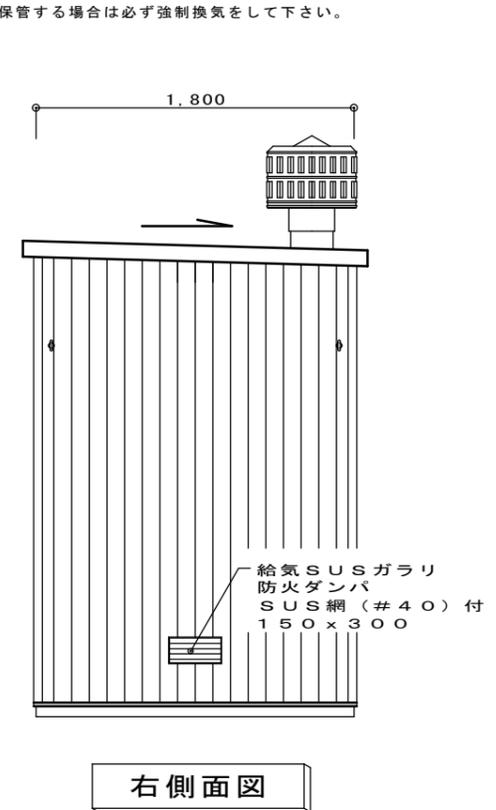

右側面図

CONSTRUCTION TITLE  
1坪少量危険物保管庫 SK1

DRAWING NAME  
平面図・立面図  
仕様・仕上げ表

DRAWING NO.

DATE  
R03.11.05

SCALE  
A1=1/30  
A1=1/40

株式会社 ユニバーサルハウス  
帯広市西21条南1丁目5-9  
TEL0155-61-0505 FAX0155-61-0506

